


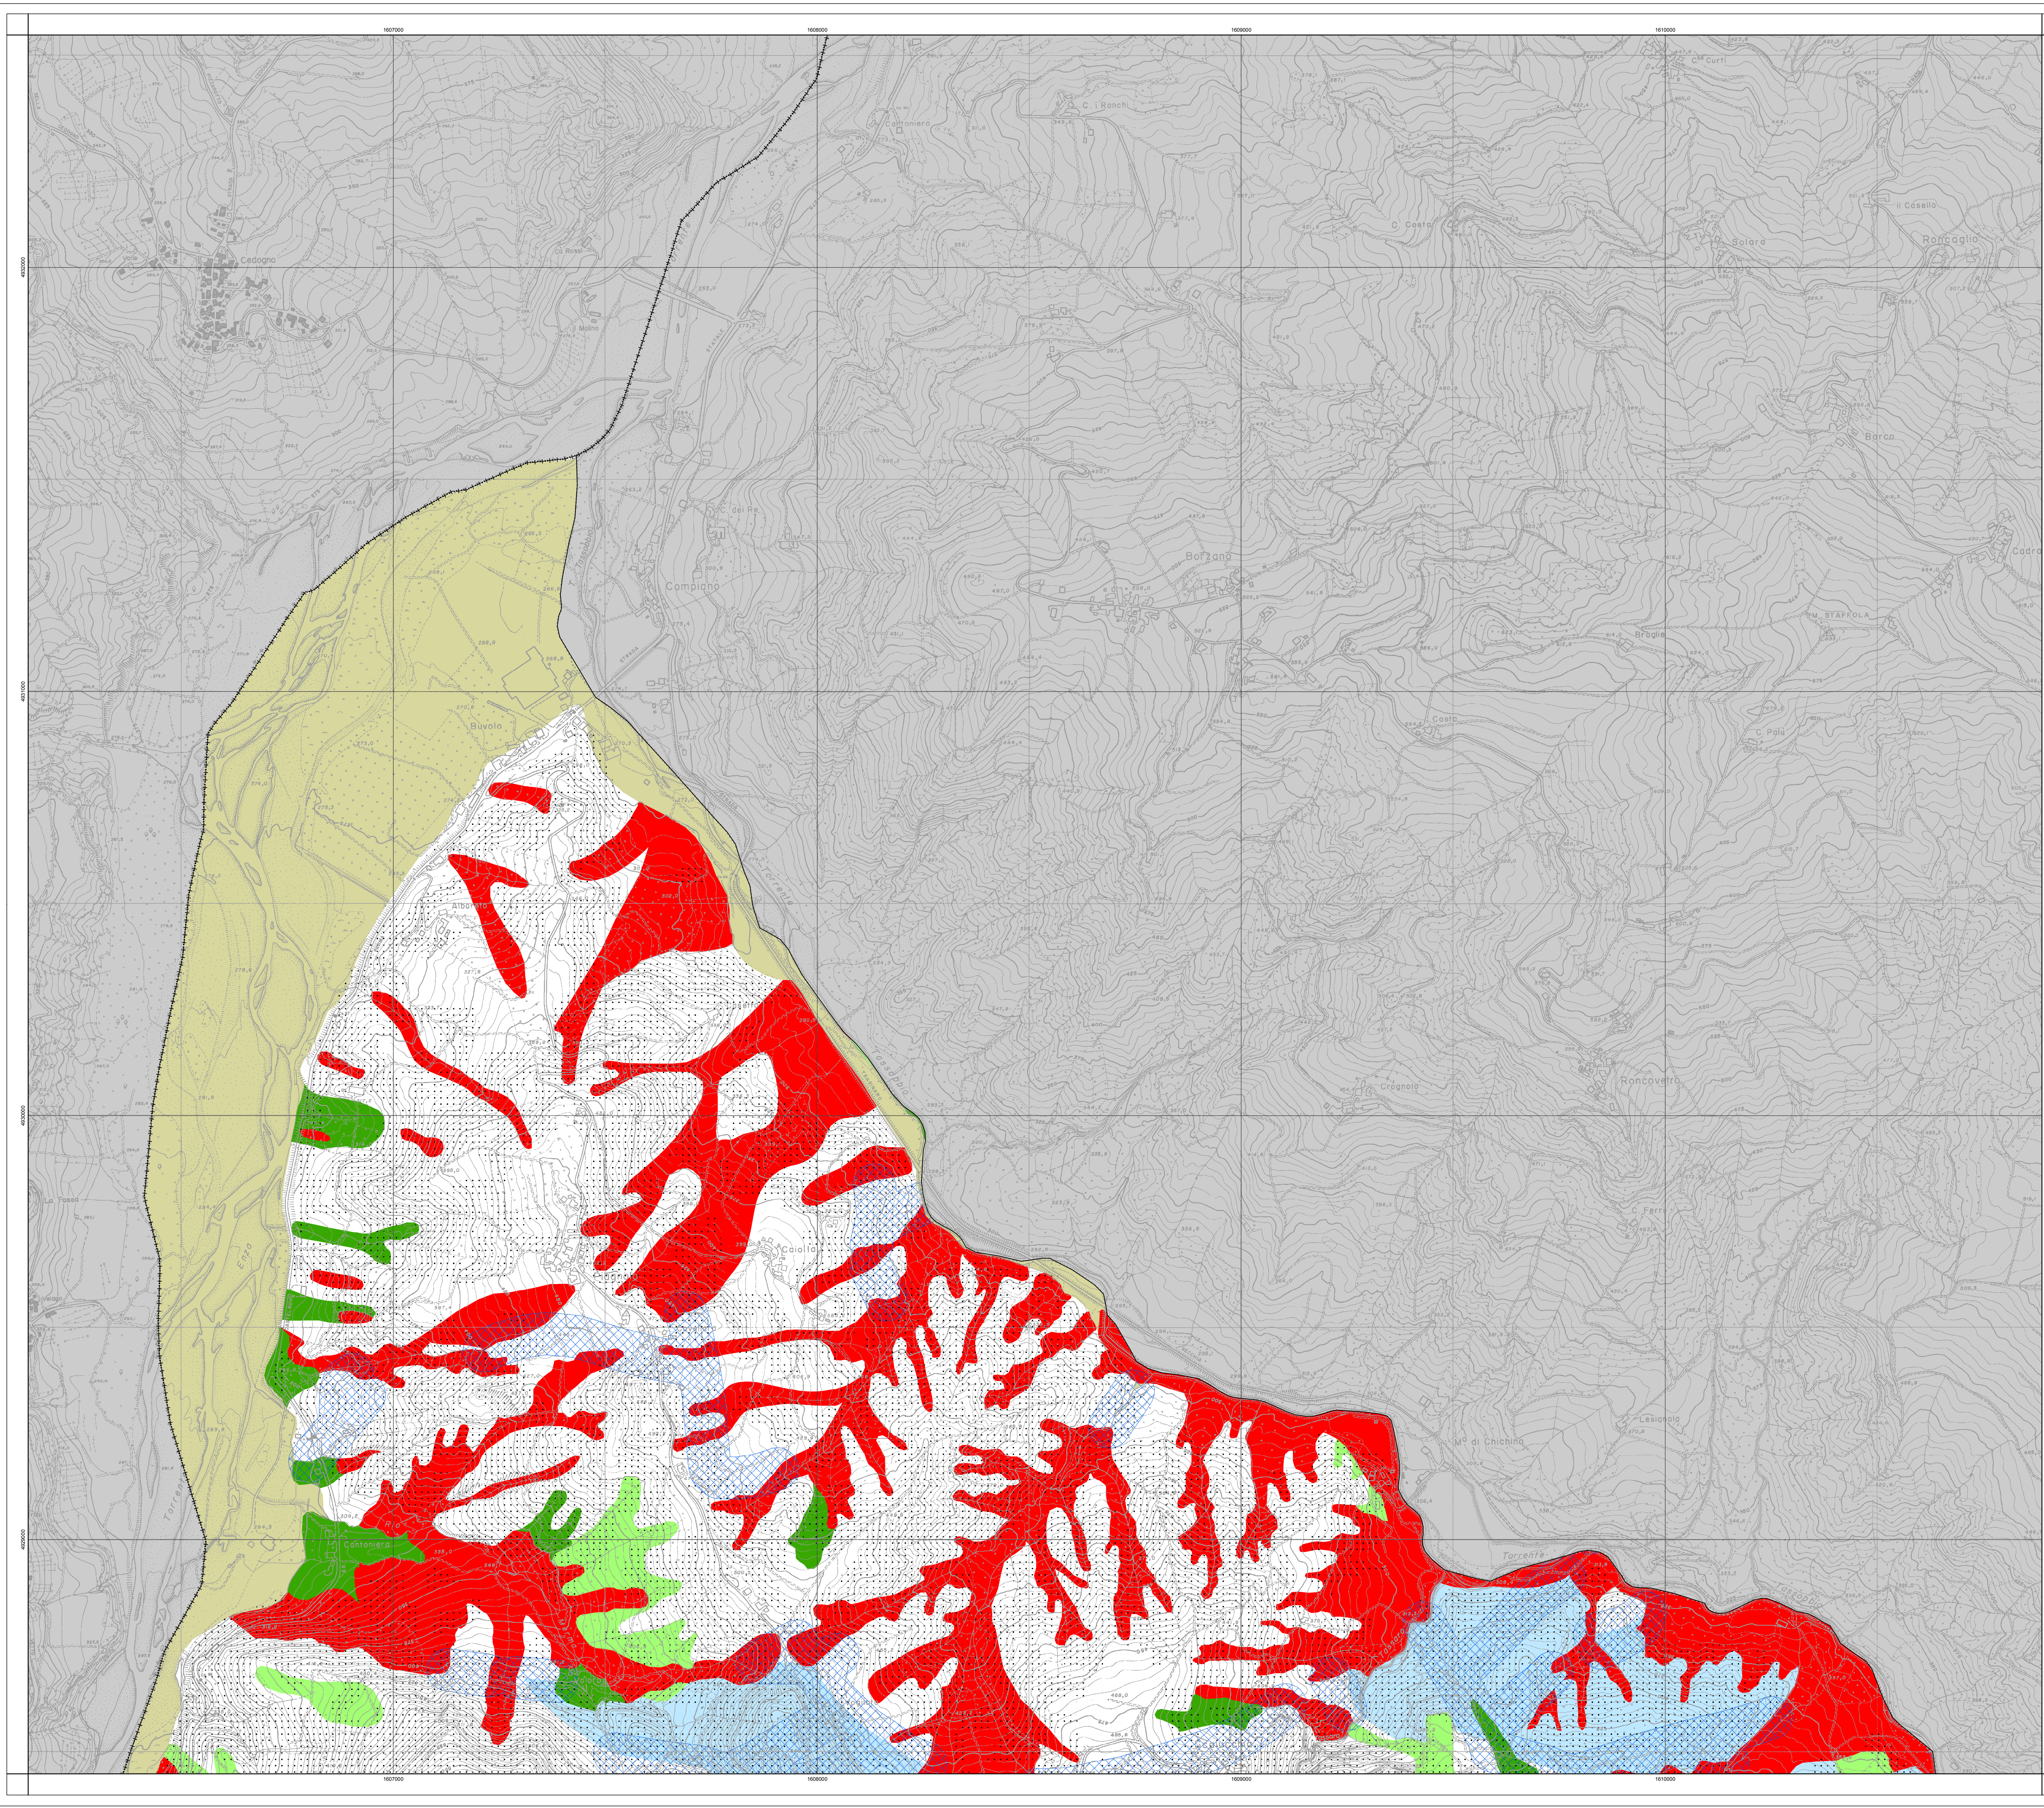

PSC associato dei comuni di:
BAISO - CANOSSA
CASINA - VETTO
VILLAMINOZZO

Attualizzazione degli artt. 48 e 28 della L.R. 20/2000 e s.m.l.

p s c
VETTO

La Presidente della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano
LEONILDE MONTEMERLI

Il Vicepresidente della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano
ALBERTO OVI

La Dirigente del Servizio Programmazione Tutela e Valorizzazione
Responsabile del procedimento
Arch. M. LEONARDA LIVERATO

Progettisti:
Urbanistici: Arch. Aldo Celi
VALSAT - Dat. Stefano Baroni, Dat. Tania Tullio
Geologia e caratterizzazione sismica: Dott. Geol. Gian Piero Mazzetti
D. Stefano Gili, D. Luca Nerielli
Consulenza socio-economica - PECOtop

adottato con D.C. n° del

Il Progettista
D. Geol. GIAN PIETRO MAZZETTI

Il Servizio del Comune di
VETTO


Il Segretario

CENTRO GEO SURVEY
Studio Geografico
Via S. Caterina 4
42010 Correggio (RE)
Tel. 0522/831101 Fax 0522/609162

CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA **P10**

TAVOLA NORD

SCALA 1:5000

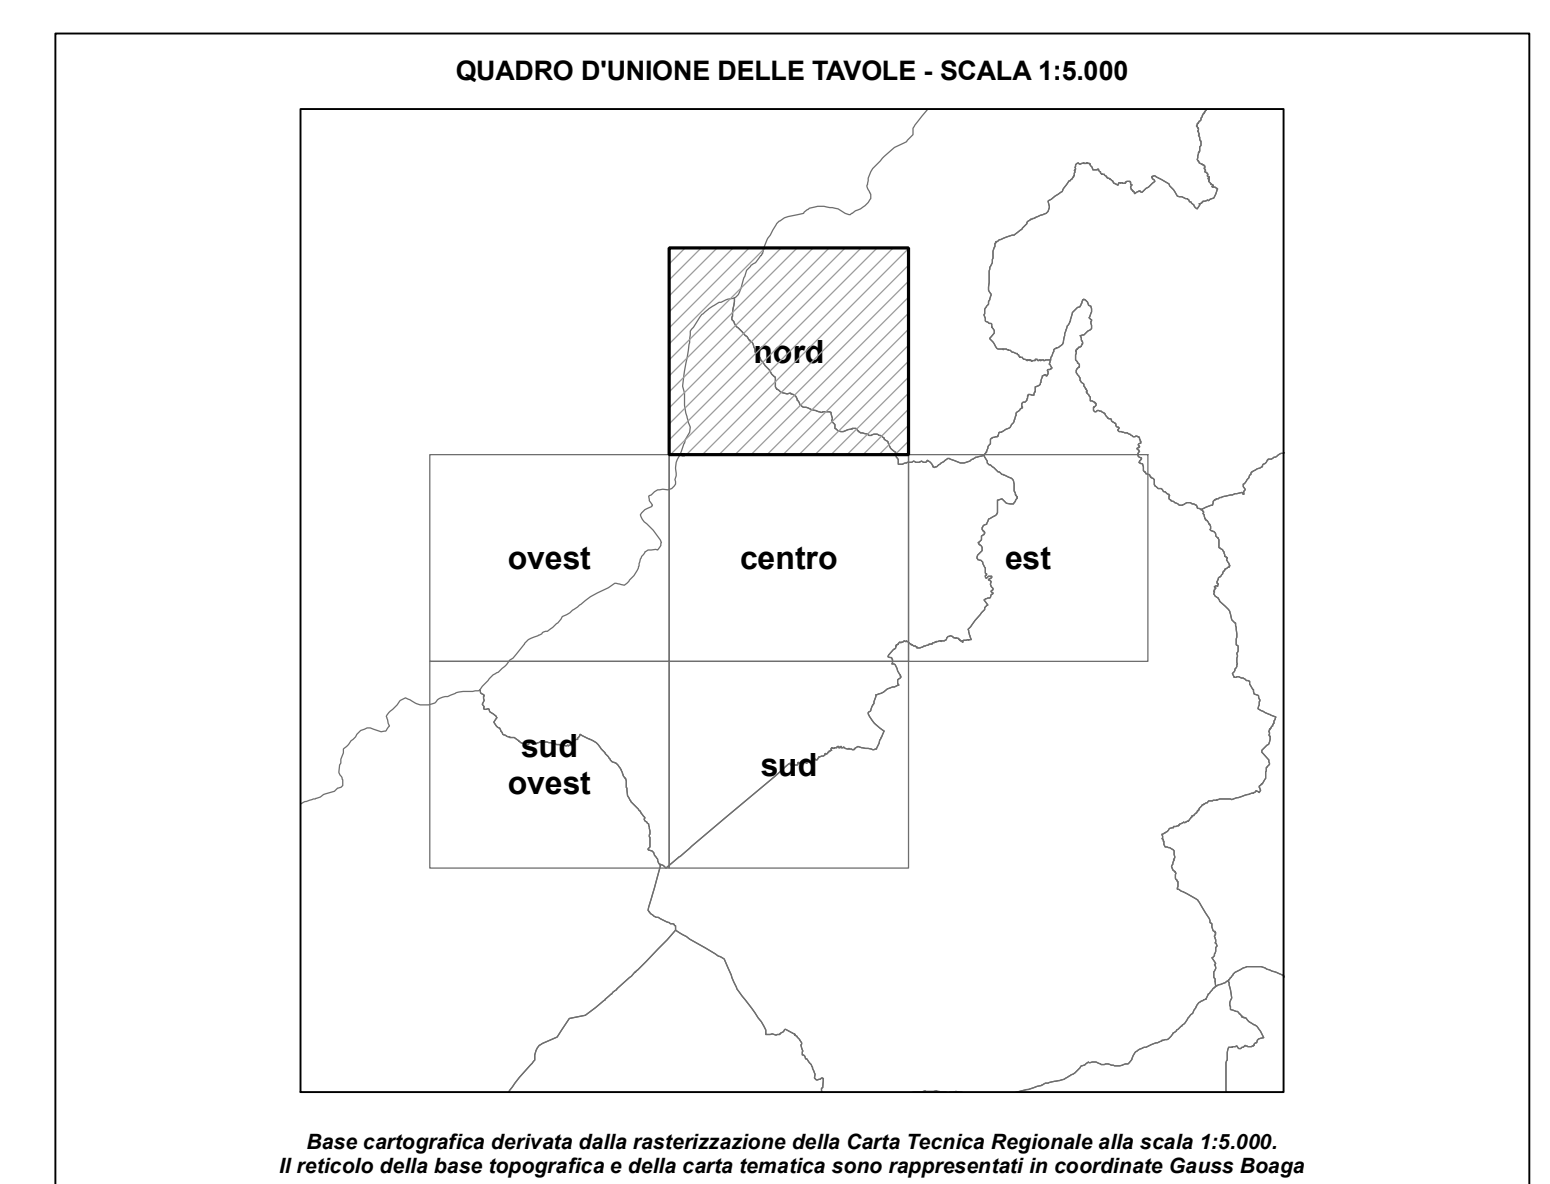

EFFETTI ATTESI	
1	Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche stud* valutazione del coefficiente di amplificazione litologica e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi); microzonazione sismica* approfondimenti di II livello.
2	Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche stud* valutazione del coefficiente di amplificazione litologica e topografica e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche; microzonazione sismica* approfondimenti di II livello, nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli areali soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche e nelle zone con accentuato contrasto di pendenza. In studio di microzonazione sismica sono valutate anche gli effetti della topografia.
3	Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche stud* valutazione del coefficiente di amplificazione litologica e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche; microzonazione sismica* (a) approfondimenti di II livello, (b) approfondimenti di III livello.
4	Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche stud* valutazione del coefficiente di amplificazione litologica e topografica e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche; microzonazione sismica* approfondimenti di II livello, nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli areali soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche e nelle zone con accentuato contrasto di pendenza. In studio di microzonazione sismica sono valutate anche gli effetti della topografia.
5	Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche stud* valutazione del coefficiente di amplificazione litologica; microzonazione sismica* approfondimenti di II livello.
6	Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche stud* valutazione del coefficiente di amplificazione litologica e topografica; microzonazione sismica* approfondimenti di II livello, nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli areali soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche e nelle zone con accentuato contrasto di pendenza. In studio di microzonazione sismica sono valutate anche gli effetti della topografia.
7	Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti o a potenziale densificazione stud* valutazione del coefficiente di amplificazione litologica e dei cedimenti attesi; microzonazione sismica* approfondimenti di II livello per la stima degli eventuali cedimenti, densificazioni.
8	Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti stud* valutazione del coefficiente di amplificazione litologica, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi; microzonazione sismica* approfondimenti di II livello.
9	Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali stud* indagine per caratterizzare V_{s0} ; in caso V_{s0} maggiore uguale di 800 m/s non è richiesta nessuna ulteriore indagine; in caso V_{s0} minore di 800 m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologica; microzonazione sismica* non richiesta nel primo caso, nel secondo caso approfondimenti di II livello.
10	Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche stud* indagine per caratterizzare V_{s0} e valutazione del coefficiente di amplificazione topografica; in caso V_{s0} maggiore uguale di 800 m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione topografica; in caso V_{s0} minore di 800 m/s occorre valutare anche il coefficiente di amplificazione litologica; microzonazione sismica* valutazione degli effetti della topografia, con particolare attenzione nelle aree prossime ai bordi di scarpate, negli areali immediatamente superiori ai versanti soggetti ad amplificazione topografica, nelle zone con accentuato contrasto di pendenza; in caso V_{s0} minore di 800 m/s va valutata anche dei coefficienti di amplificazione litologica.
11	Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per intensa fratturazione effetti attesi* amplificazione degli effetti sismici; microzonazione sismica* approfondimenti di II livello.

* riferimento:
- Conferenza dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 112 del 25/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L. n. 20/2000 per l'adozione del piano di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica, pubblicato sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.54 del 1/10/2007.

LIMITI AMMINISTRATIVI
----- Limiti di Regione ----- Limiti di Provincia ----- Limiti di Comune